


**Poročilo o zabeleženih seizmičnih aktivnostih
na površini za mesec: november - 2005 InstanTEL (Šoštanj)**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
3.11.2005	19:40	4.80	0.75	*	
7.11.2005	18:44	6.00	0.87	*	
8.11.2005	2:23	4.80	0.62	*	
8.11.2005	18:46	5.30	0.57	*	
9.11.2005	11:23	7.20	1.24	**	
11.11.2005	1:16	6.00	0.65	*	
11.11.2005	21:15	7.40	0.52	*	
15.11.2005	3:32	6.00	0.62	*	
18.11.2005	2:03	4.60	0.60	*	
21.11.2005	10:04	3.30	1.40	**	
23.11.2005	18:29	3.30	1.19	**	
25.11.2005	16:42	3.60	0.68	*	
28.11.2005	19:05	3.60	0.59	*	
30.11.2005	13:28	39.00	0.60	*	
30.11.2005	19:20	37.00	0.70	*	

s - ARSO , urad za seizmologijo poslal obvestilo o potresu

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA
mesec november 2005- INSTANTEL-Šoštanj**

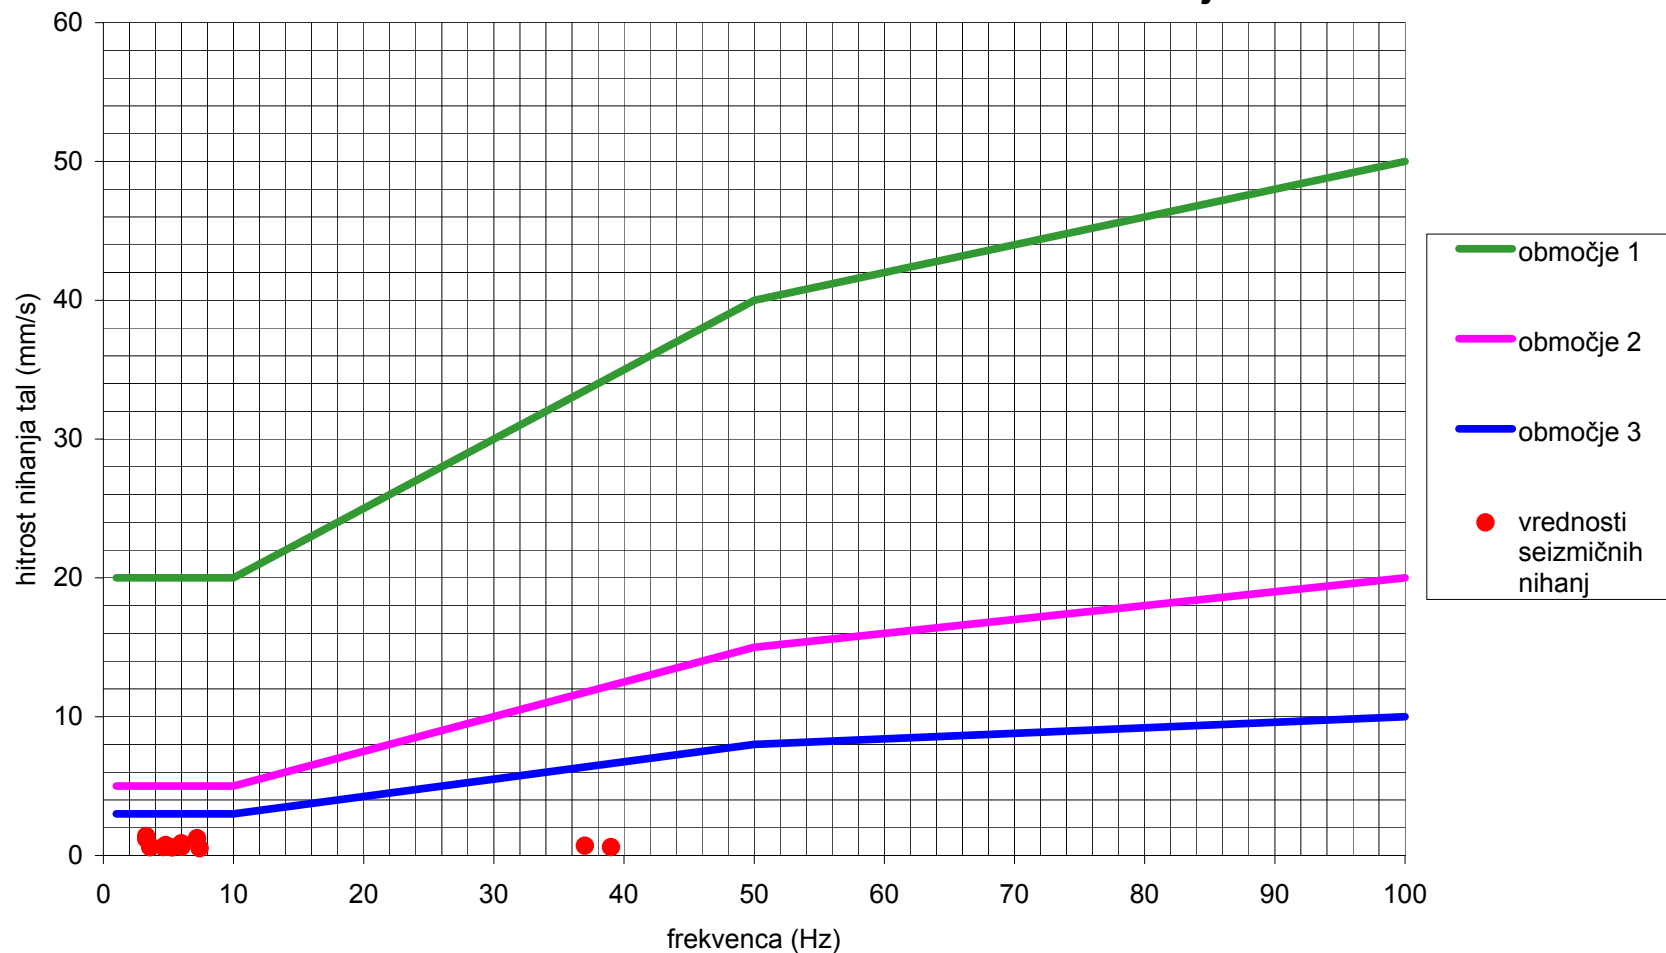

LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe