


**Poročilo o zabeleženi seizmični aktivnosti
na površini za mesec avgust 2014 Instantel (Mayerjeva vila)**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
1.8.2014	4:38	4,03	0,92	*	
1.8.2014	16:25	4,79	0,62	*	
3.8.2014	7:34	4,92	1,81	**	***
3.8.2014	7:34	2,88	0,62	*	
3.8.2014	22:37	3,61	0,60	*	
9.8.2014	20:15	4,53	0,73	*	
11.8.2014	19:57	3,35	0,70	*	
13.8.2014	3:04	3,39	1,33	**	
13.8.2014	23:36	5,45	0,76	*	
14.8.2014	11:46	4,10	0,57	*	
14.8.2014	19:53	3,71	0,73	*	
18.8.2014	18:48	3,71	0,60	*	
19.8.2014	11:29	4,13	0,54	*	
19.8.2014	16:33	3,28	0,86	*	
20.8.2014	19:09	5,33	0,54	*	
21.8.2014	3:26	3,30	1,30	**	
22.8.2014	1:49	4,16	0,56	*	
25.8.2014	10:03	1,86	2,52	***	***
25.8.2014	10:03	1,86	0,62	*	
26.8.2014	8:07	3,82	0,49		
26.8.2014	17:45	3,03	1,16	**	
26.8.2014	22:26	5,12	0,65	*	
27.8.2014	19:33	4,53	0,62	*	
29.8.2014	9:05	3,37	1,40	**	***
29.8.2014	19:55	3,22	0,52	*	
30.8.2014	16:55	3,07	0,62	*	
31.8.2014	15:17	3,53	1,13	**	

- * jamska seizmika zabeležila dogodek
- * evidentiran hribinski udar
- * potresni sunek zabeležila Agencija za okolje republike Slovenije(Topolšica)
- * prijava prebivalstva (Občina Šoštanj, Meh. Š. Jelen B.)

PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA mesec avgust 2014 - INSTANTEL(Šoštanj)

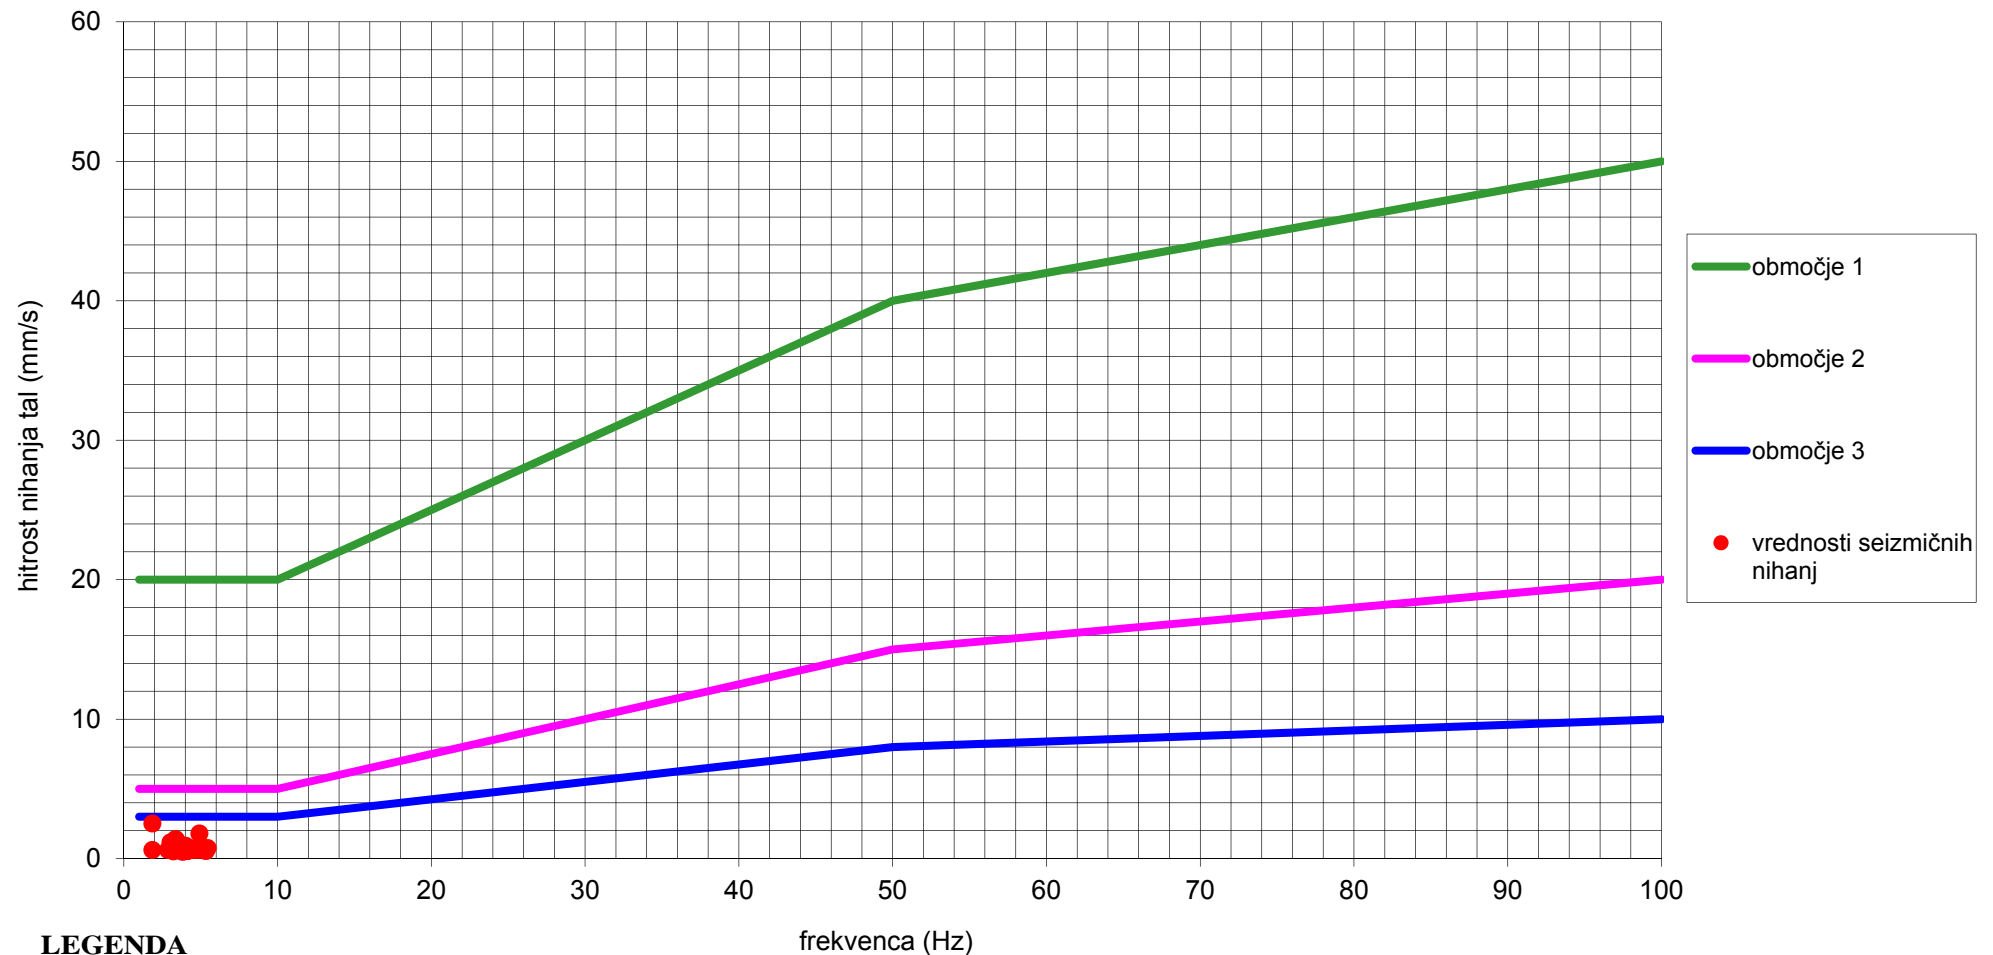

LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe