


**Poročilo o zabeleženi seizmični aktivnosti  
na površini za mesec julij 2014 InstanTEL ( Mayerjeva vila )**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
10.7.2014	23:45	3,58	0,57	*	
14.7.2014	8:57	15,50	0,57	*	
18.7.2014	1:47	3,94	0,57	*	
18.7.2014	10:29	4,74	0,71	*	
21.7.2014	2:53	3,85	1,35	**	
21.7.2014	7:32	3,94	0,60	*	
21.7.2014	20:10	4,92	0,54	*	
22.7.2014	19:38	3,91	0,70	*	
23.7.2014	2:35	5,63	0,68	*	
23.7.2014	8:05	3,05	0,67	*	
23.7.2014	10:38	4,03	0,81	*	
23.7.2014	18:06	5,45	0,59	*	
24.7.2014	16:47	5,17	0,59	*	
25.7.2014	10:05	3,74	0,75	*	
25.7.2014	11:28	3,07	0,70	*	
27.7.2014	11:45	2,31	4,24	*****	***
27.7.2014	11:45	1,80	1,62	**	
27.7.2014	11:45	2,20	0,51	*	
28.7.2014	23:40	5,28	0,57	*	
29.7.2014	5:19	4,38	1,13	**	
29.7.2014	10:43	5,39	0,62	*	**

- \* jamska seizmika zabeležila dogodek
- \* evidentiran hribinski udar
- \* potresni sunek zabeležila Agencija za okolje republike Slovenije(Topolšica)
- \* prijava prebivalstva (Občina Šoštanj)

# PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA mesec julij 2014 - INSTANTEL(Šoštanj)

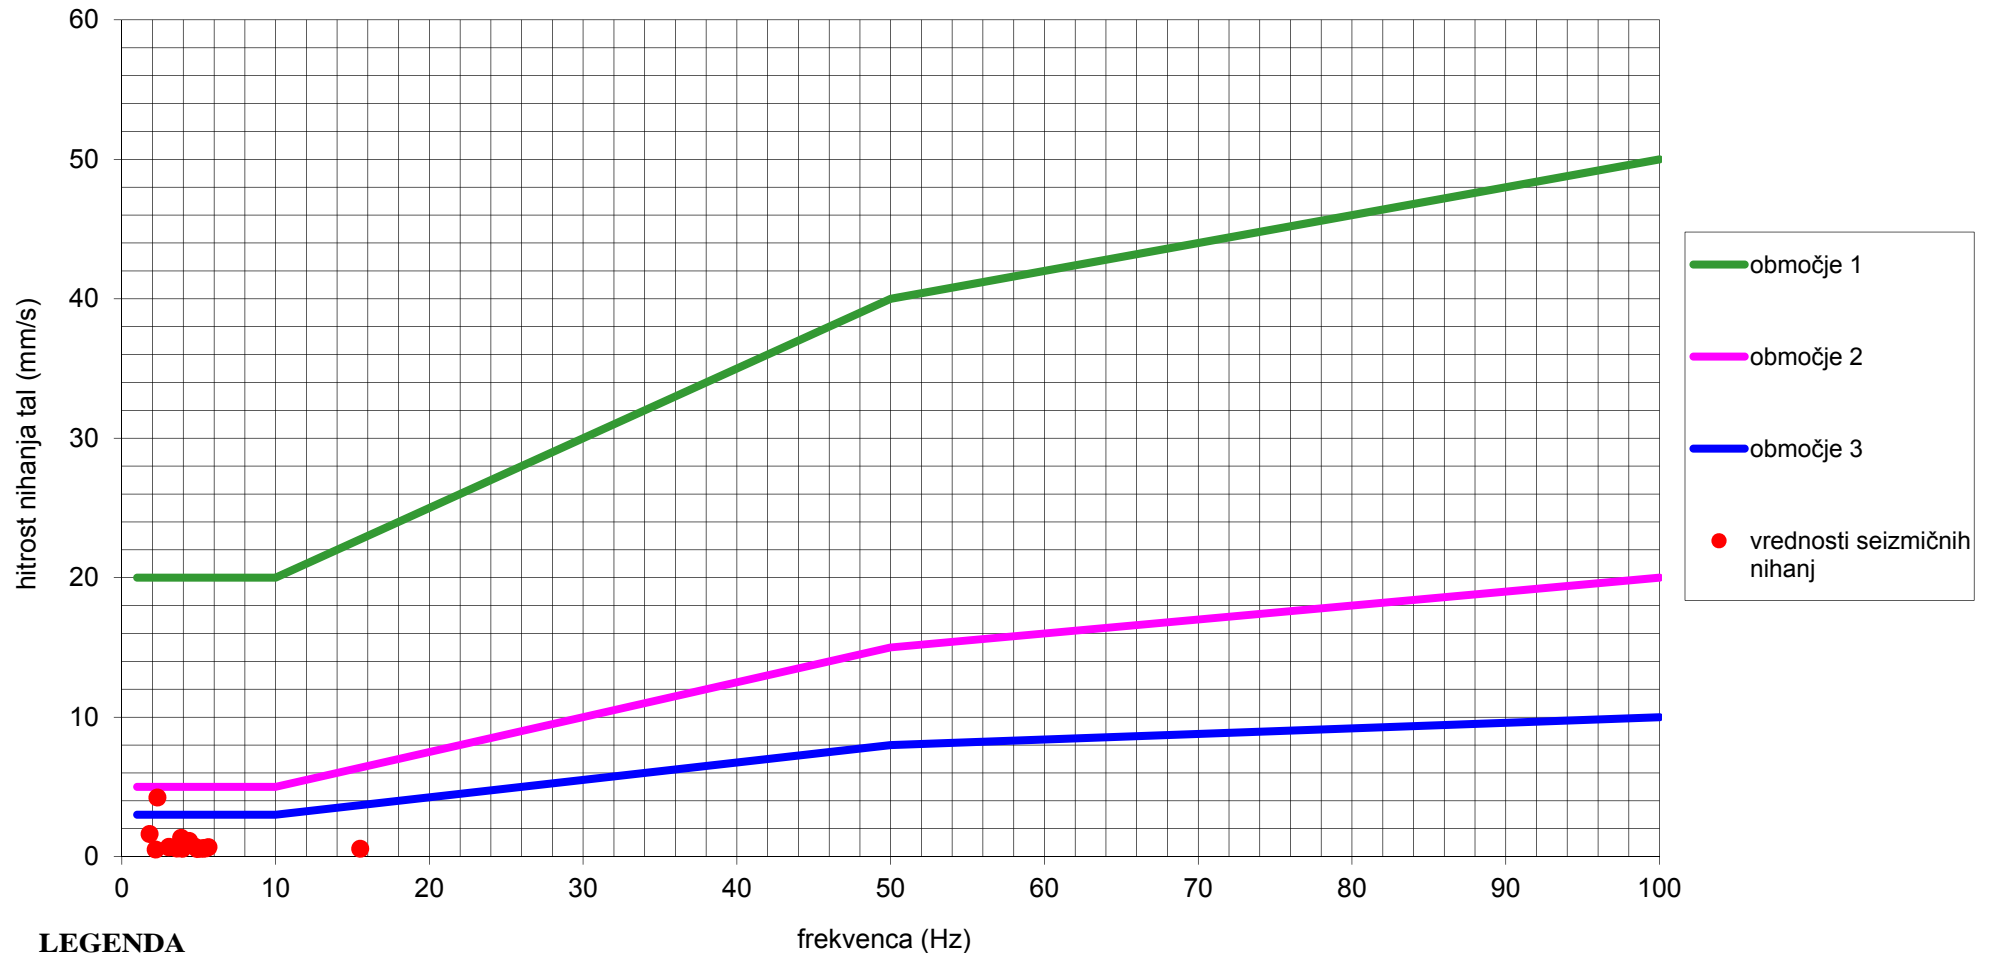

## LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe