


**Poročilo o zabeleženih seizmičnih aktivnostih
na površini za mesec maj 2014 InstanTEL (Mayerjeva vila)**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
12.5.2014	6:29	2,10	0,76	*	
16.5.2014	12:39	2,98	0,65	*	
17.5.2014	2:27	2,17	0,54	*	***
18.5.2014	21:10	2,00	0,49		
20.5.2014	23:43	5,28	1,38	**	
23.5.2014	19:43	5,28	0,79	*	

- * jamska seizmika zabeležila dogodek (trije senzori + zunanji senzor)
- * potresni sunek zabeležila Agencija za okolje republike Slovenije (Topolšica)
- * zabeležen srednje močan hribinski udar (jama Preloge)

PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA mesec maj 2014 - INSTANTEL(Šoštanj)

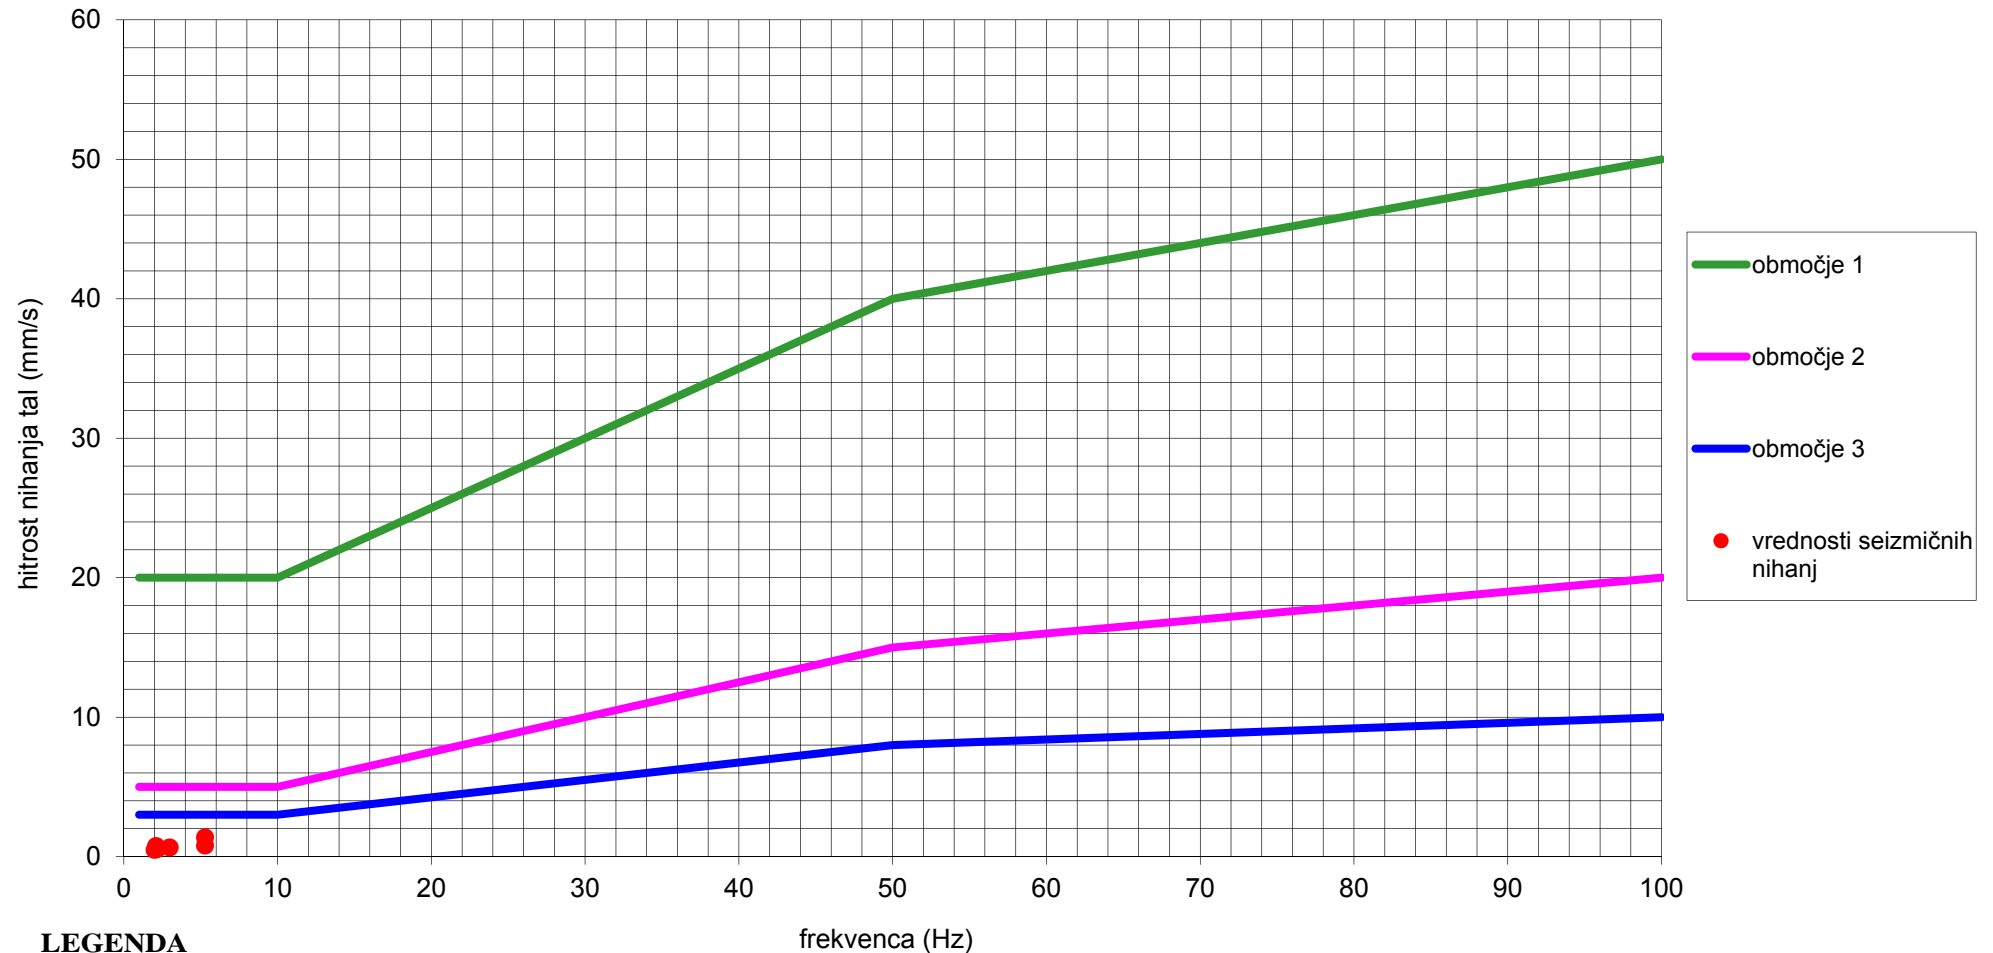

LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe