

**Poročilo o zabeleženi seizmični aktivnosti
na površini za mesec april 2015 Instantel (Mayerjeva vila)**


datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
23.4.2015	3:36	5,95	0,60	*	
23.4.2015	10:23	4,53	0,64	*	*

* evidentiran hribinski udar

* potresni sunek zabeležila Agencija za okolje republike Slovenije(Topolšica)

* prijava prebivalstva (Videmšek,Jelen,Ravne)

PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA mesec april 2015 - INSTANTEL(Šoštanj)

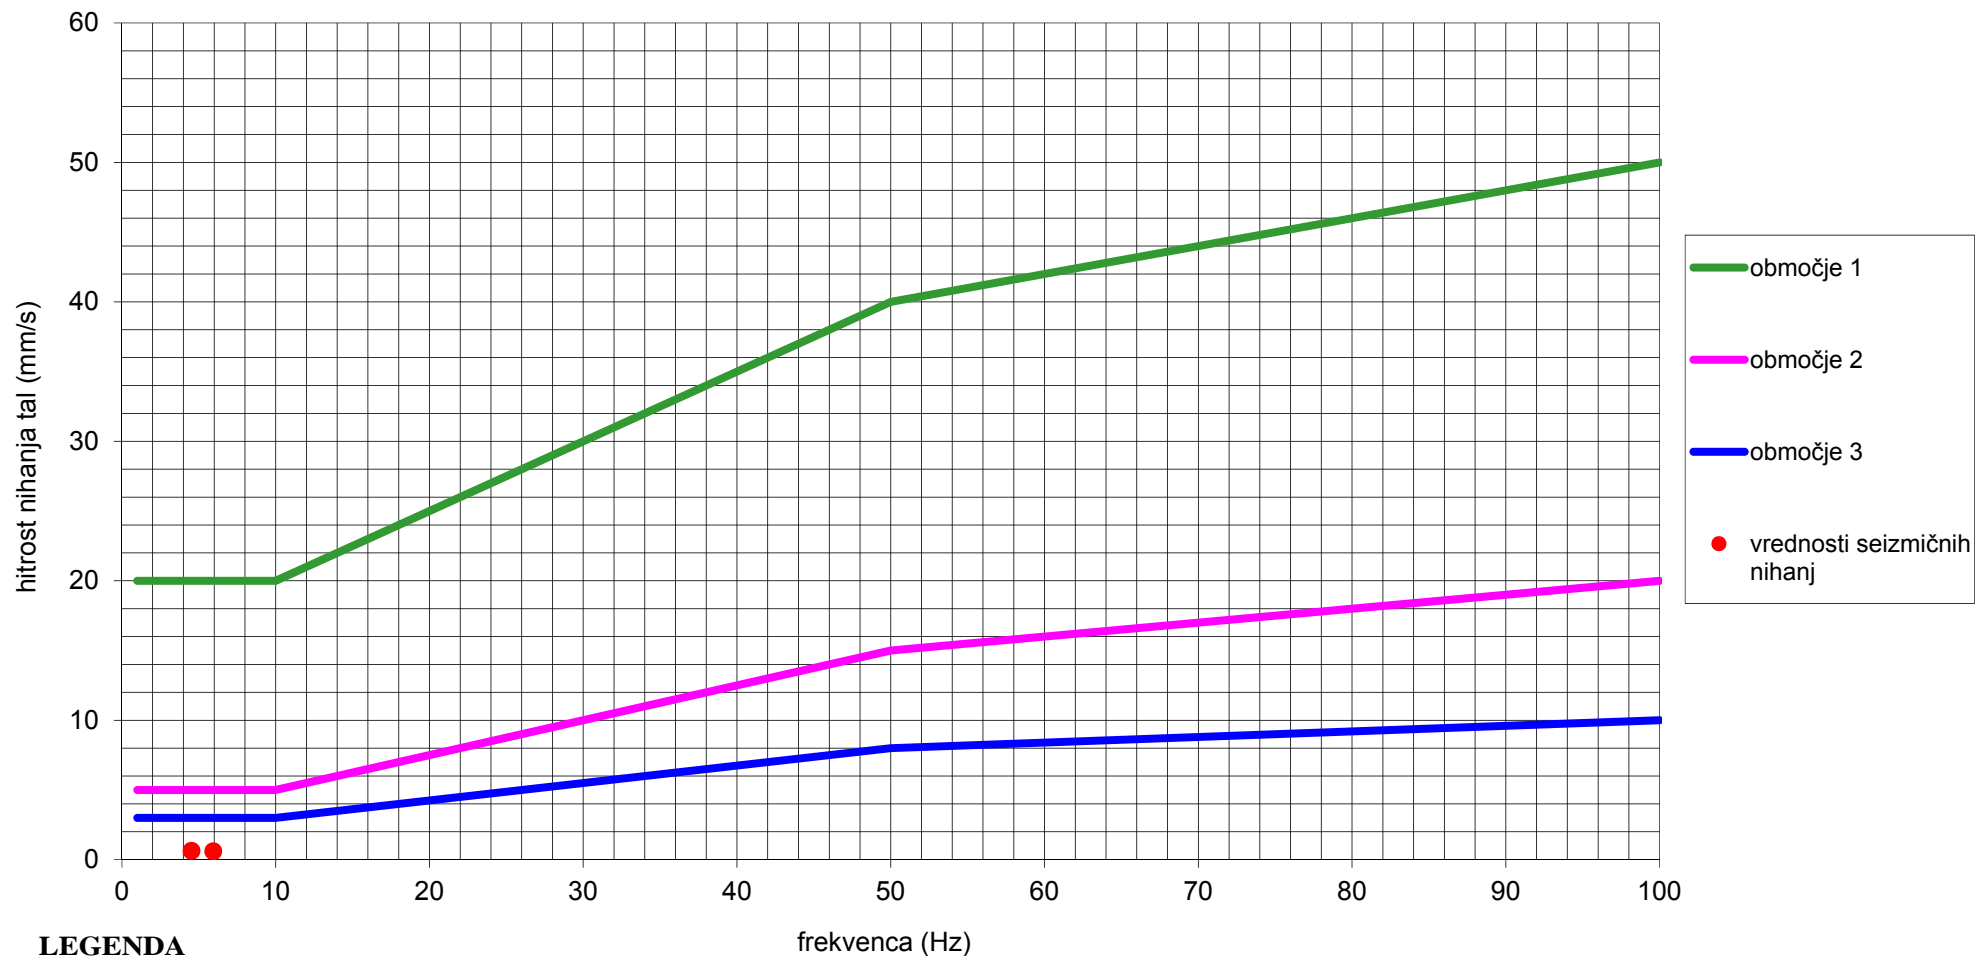

LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe