


**Poročilo o zabeleženi seizmični aktivnosti
na površini za mesec maj 2012 Instantel (VVZ-Vrtec Biba II.)**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
20.5.2012	4:04	1,80	0,65	*	*
20.5.2012	4:04	1,70	0,83	*	*
20.5.2012	4:04	2,10	0,98	*	*
20.5.2012	4:05	1,70	1,13	**	*
20.5.2012	4:05	1,80	1,22	**	*
20.5.2012	4:05	1,40	0,89	*	*
20.5.2012	4:05	1,70	0,97	*	*
20.5.2012	4:05	1,60	1,05	**	*
20.5.2012	4:05	1,40	0,91	*	*
29.5.2012	9:01	1,80	0,60	*	*
29.5.2012	9:01	2,10	0,59	*	*
29.5.2012	9:01	1,90	0,78	*	*
29.5.2012	9:01	1,70	0,71	*	*
29.5.2012	9:01	1,20	0,70	*	*
29.5.2012	9:01	1,50	0,49		*
29.5.2012	9:01	1,40	0,49		*

* potres Italija (Bologna)

* potres Italija (Modena)

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA
mesec maj 2012 - INSTANTEL(Šoštanj)**

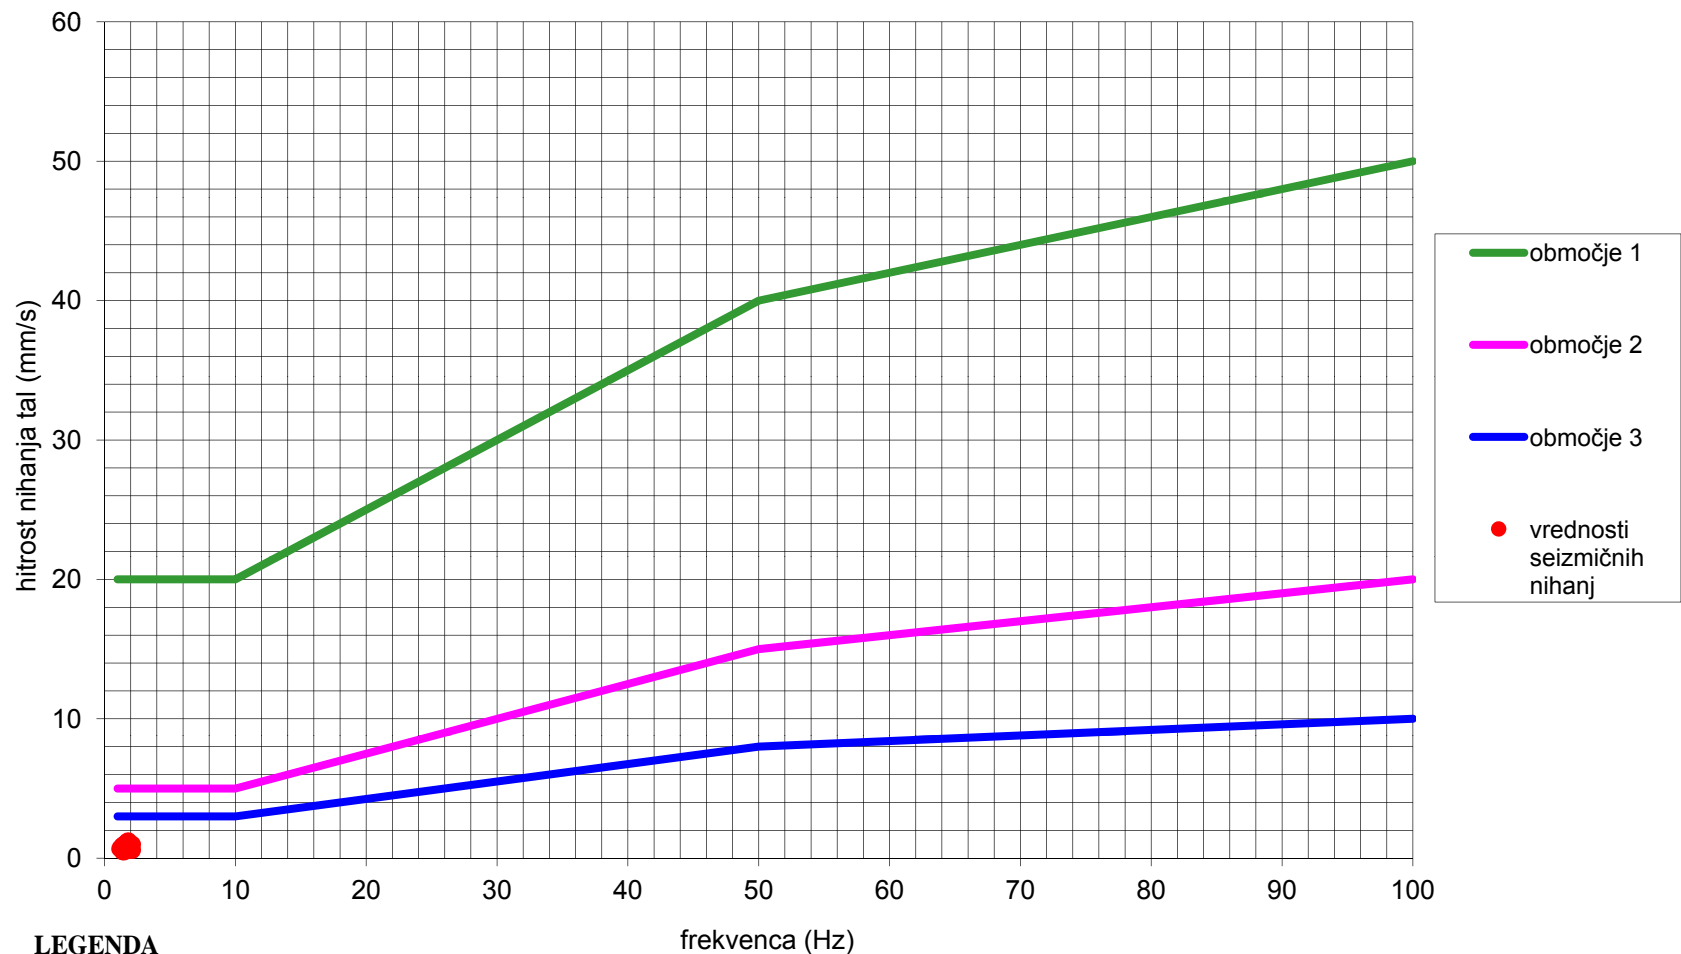

LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe