

Poročilo o zabeleženi seizmični aktivnosti na površini za mesec maj 2015 Instantel (Mayerjeva vila)


datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
11.5.2015	13:40	5,22	0,71	*	
12.5.2015	20:47	2,09	1,30	**	**
12.5.2015	20:47	3,05	0,65	*	
30.5.2015	2:57	2,98	1,68	**	
30.5.2015	2:57	2,71	0,60	*	**
30.5.2015	13:22	4,97	0,76	*	*

* evidentiran hribinski udar

* potresni sunek zabeležila Agencija za okolje republike Slovenije(Topolšica)

* prijava prebivalstva (Škrbor, Jelen, Žnider, Ovčjak, Grudnik;)

PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA mesec maj 2015 - INSTANTEL(Šoštanj)

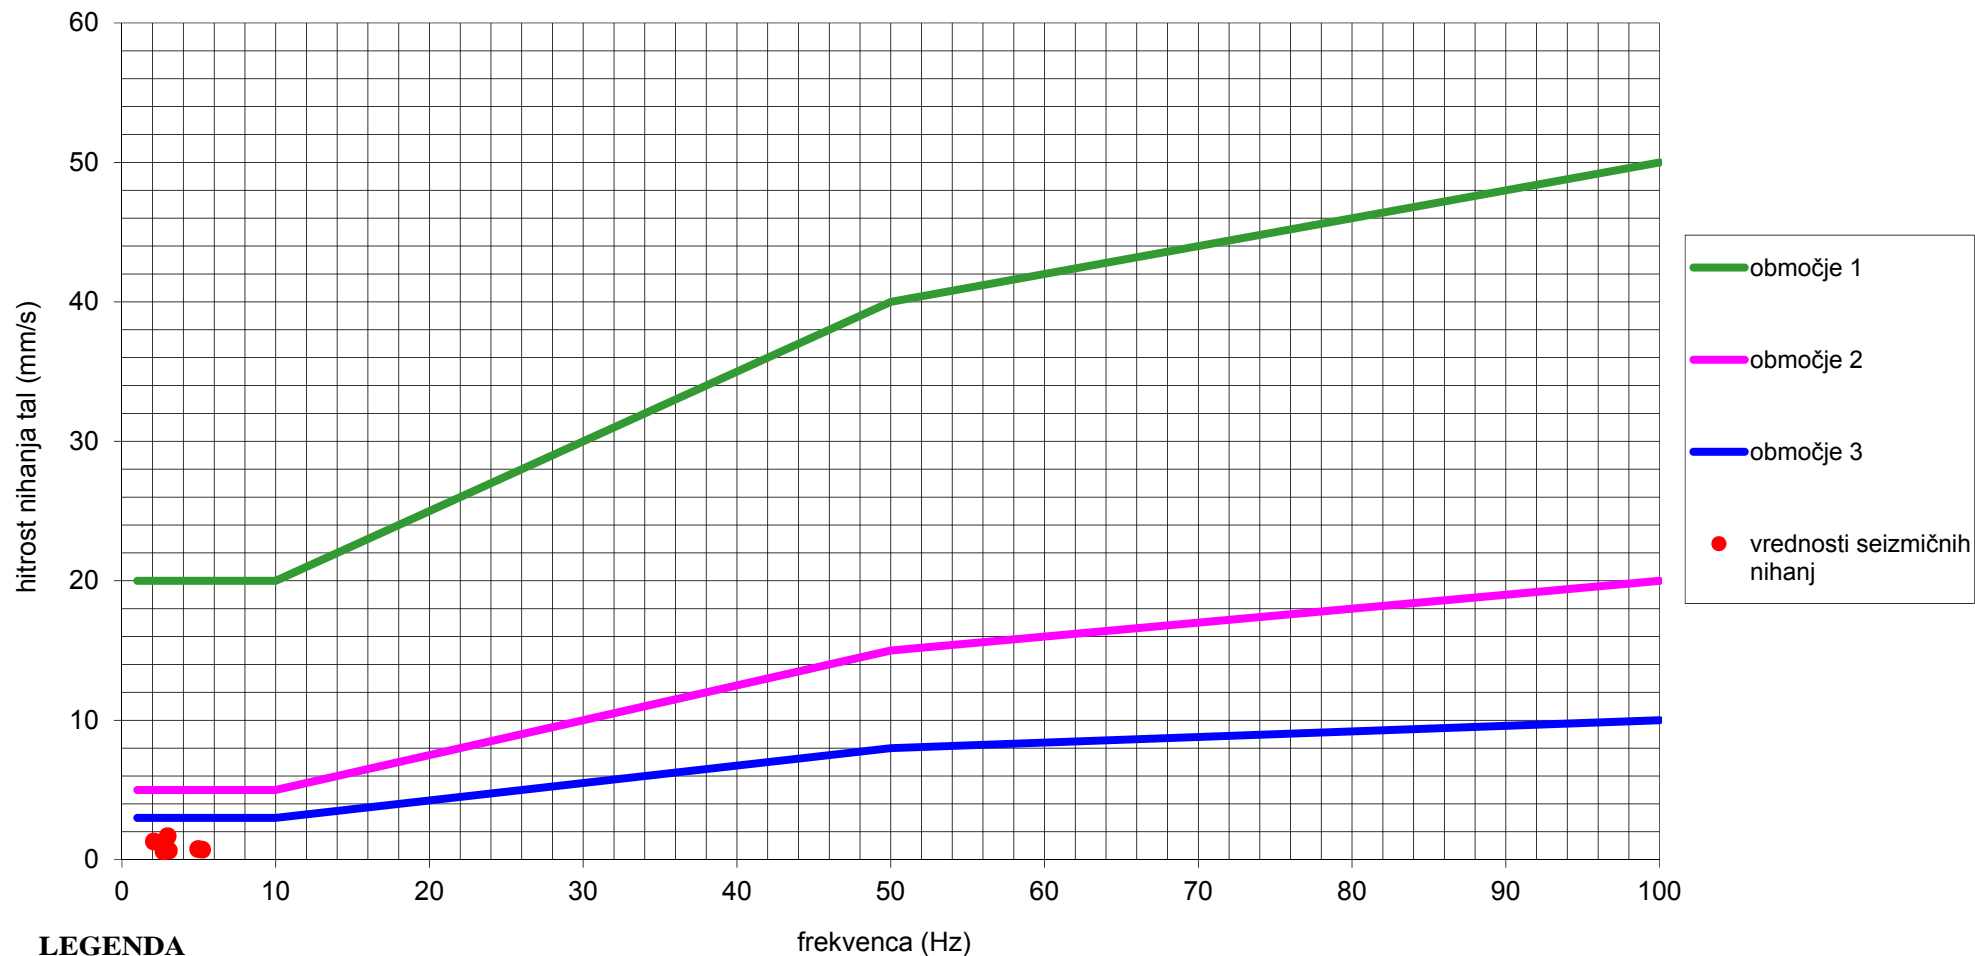

LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe