


**Poročilo o zabeleženih seizmičnih aktivnostih
na površini za mesec december 2012** Instantel (VVZ-Vrtec Biba II.)

| datum | čas | frekvenca [Hz] | jakost [mm/s] | grafična skala | opomba |
|-----------|-------|----------------|---------------|----------------|--------|
| 3.12.2012 | 5:33 | 3,60 | 1,87 | ** | * |
| 3.12.2012 | 5:33 | 3,70 | 1,10 | ** | * |
| 3.12.2012 | 5:33 | 3,20 | 0,86 | * | * |
| 3.12.2012 | 5:33 | 1,60 | 0,75 | * | * |
| 3.12.2012 | 14:38 | 2,30 | 1,87 | ** | |
| 3.12.2012 | 14:38 | 1,70 | 0,62 | * | |
| 5.12.2012 | 15:21 | 5,70 | 0,97 | * | |
| 7.12.2012 | 14:18 | 4,00 | 1,08 | * | |

* ARSO - potres v Gornjem Gradu z magnitudo 3,9

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA
mesec december 2012 - INSTANTEL(Šoštanj)**

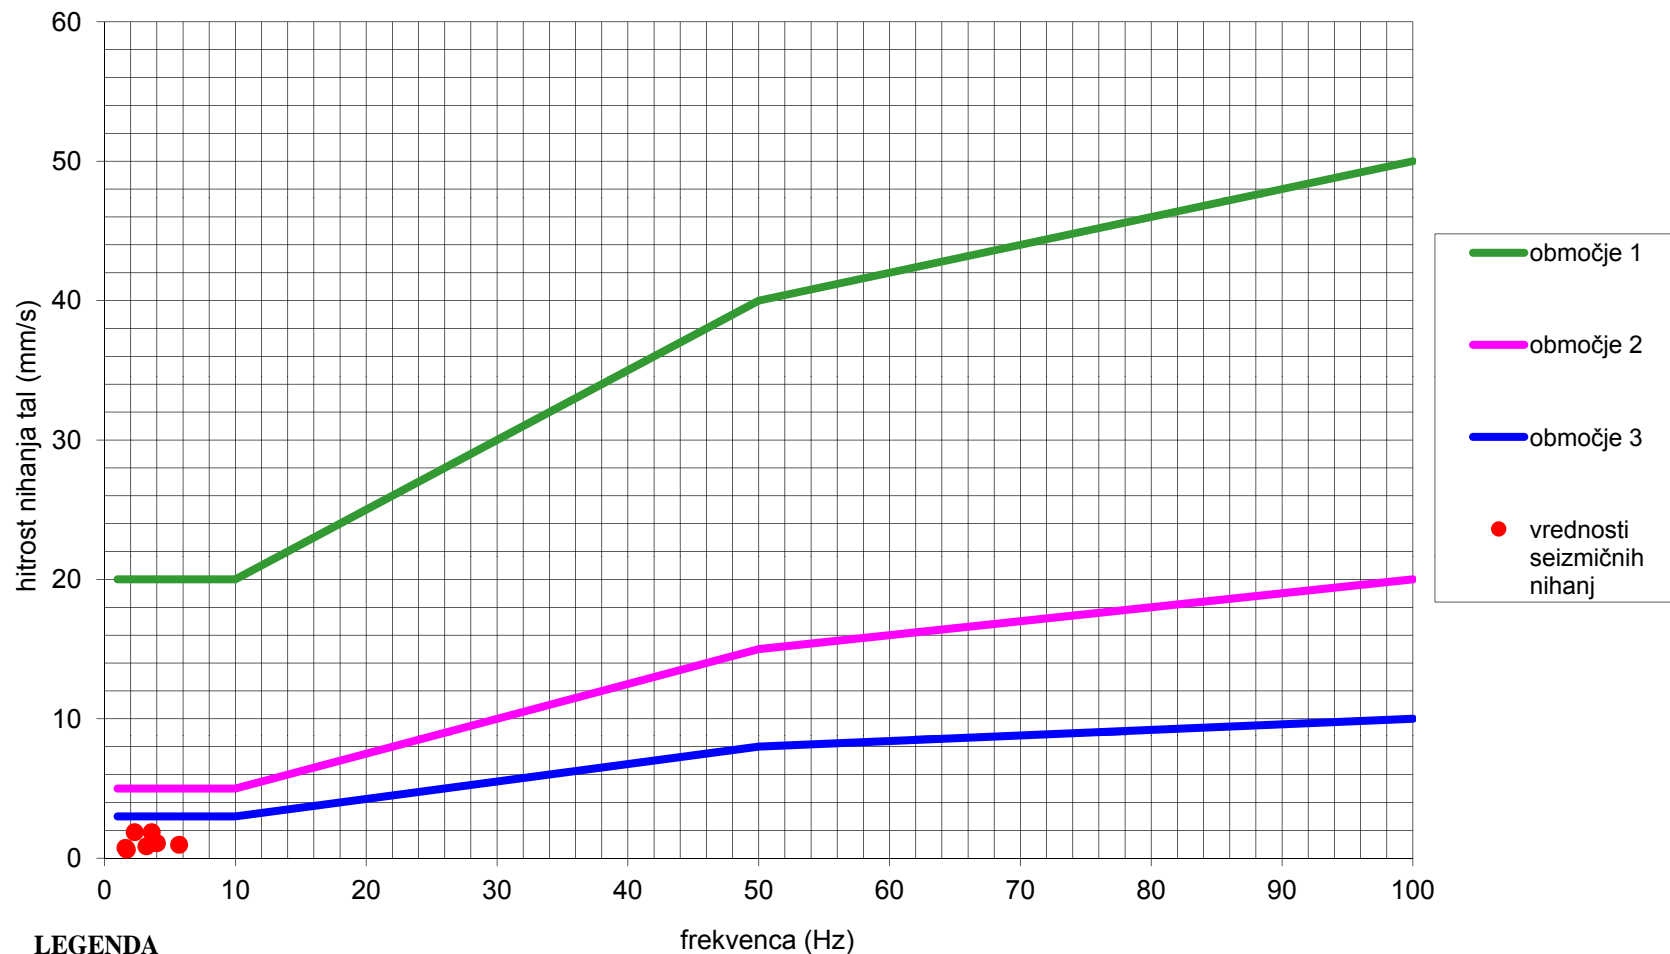

LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe